SITUACIÓN DE DETECTORES

REPRESENTACIÓN ORIENTATIVA S/E

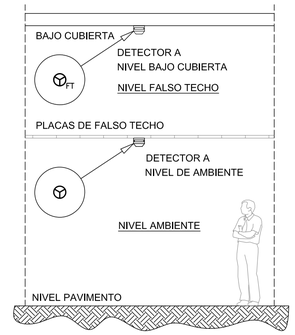

LEYENDA PCI. DETECCIÓN

DIBUJO	DESCRIPCIÓN
	CENTRAL DE SEÑALIZACIÓN Y DETECTORES
	SEÑAL APERTURA DE PUERTAS (INCENDIOS)
	SEÑAL APERTURA DE PUERTAS (INCENDIOS)
	PULSADOR DE ALARMA INCENDIOS
FT	DETECTOR ÓPTICO EN FALSOS TECHOS
	DETECTOR ÓPTICO EN AMBIENTE
	CABLE SENSOR FUEGO CON MODULO ENTRADA ANALÓGICO.
	SIRENA INCENDIOS

*** NOTA:**

- SE HAN INSTALADO DETECTORES ÓPTICOS DE INCENDIOS CADA 60 M2 SEGÚN NORMA UNE 23007–14.
- SE HAN INSTALADO PULSADORES DE ALARMA A UNA DISTANCIA MENOR DE 25M. DE CUALQUIER PUNTO DE EVACUACIÓN.
- LOS EQUIPOS DE DETECCIÓN CUMPLEN LA NORMA EN–54–13.
- SE HAN INSTALADO SIRENAS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL LOCAL.
- LA SEÑAL DE INCENDIOS PONE EN FUNCIONAMIENTO LOS EXTRACTORES.

DETALLE TIPO DETECTOR

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALOGICO Escala S/E

VISTA 3D

REVISIÓN	FECHA	MODIFICACIONES	DIBUJADO	COMPROB.

CLIENTE

INGENIERIA TransProJekt

NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL INGENIERO

PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD Y ACONDICIONAMIENTO
para Supermercado en la Parcela situada en
Paseo de las Yeserías 11, Madrid (Madrid).

1ª EMISION	DIBUJADO	COMPROB.	ESCALA
FECHA	22/02/2021	22/02/2021	1/150
NOMBRE	C.M.	A.C.M	

TITULO

PLANTA SUPERMERCADO.
DETECCIÓN DE INCENDIOS.

PLANO Nº 454-91-67-600

REVISION

454-91-67-600